


## PRZEKRÓJ NORMALNY B-B

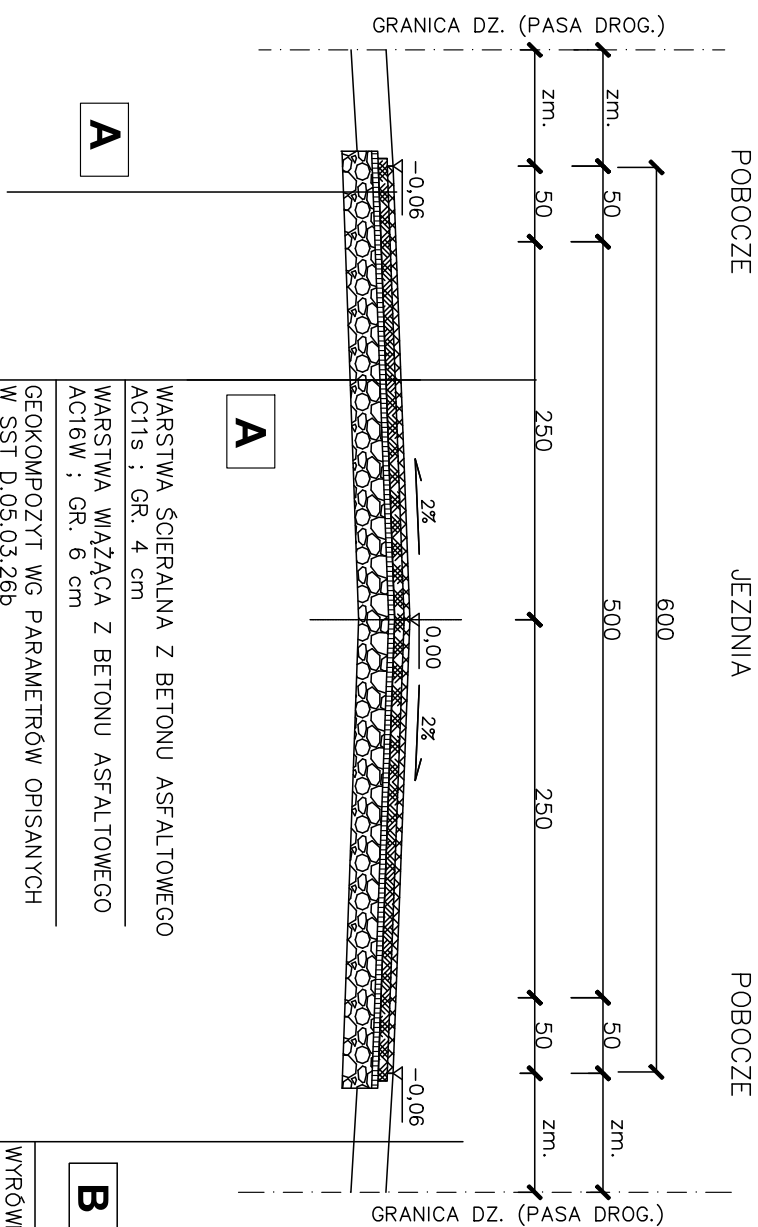

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11s ; GR. 4 cm
WARSTWA WĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16w ; GR. 6 cm
GEOKOMPÓZYT WG PARAMETRÓW OPISANYCH W SST D.05.03.26b
WARSTWA WĄŻĄCA WYRÓWNAWCZA UZUPEŁNIAJĄCA UBYTKI Z BETONU ASFALTOWEGO AC16w ; GR. ZMIENNA (ŚR. GR. 2cm) / (~50 kg/m <sup>2</sup> )
ISTN. WARSTWA WĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16w ; (GR.MIN. 4 cm)
ISTN. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIEŃNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 mm ; GR. ZMIENNA (GR. MIN. 20cm)

WYRÓWNANE I OCZYSZCZONE  
PODŁOŻE Z GRUNTU ISTN.  
STABILIZOWANE MECH. ; ( $I_{s \geq 0,97}$ )

PPH **AWIS** Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 24 65-376 Zielona Góra  
tel. 662 04 22 54 ; mail. [awis@onet.com.pl](mailto:awis@onet.com.pl)

**"Przebudowa drogi powiatowej nr 2755 D  
w Miłkowie w km 0+000,00 – 2+465,00"**

**PRZEKROJE NORMALNE**

	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Sędziak	30/04/2004	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Sędziak	30/04/2004	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mateusz Mokwiński	UBS/0012/P000/10	
Data: <b>09.2021</b>	Skala: <b>1:50</b>	nr rysunku: <b>D-6b</b>	